




LÍNEA SUBTERRÁNEA
(3x1x240)mm², Al
12/20kV
EN 2 TUBOS Ø200mm


EMPALME

LÍNEA MT EXISTENTE
(DC-101.016 "MARMOLEJO 1"
A EDAR BOCABARRANCO)

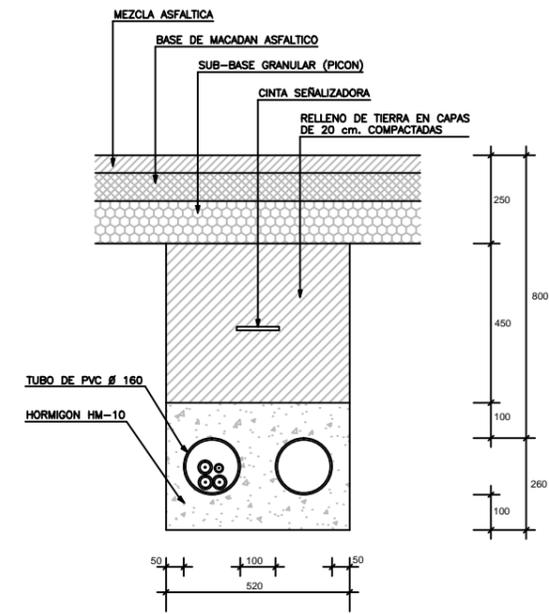


CANALIZACIÓN EN PAVIMENTO
ASFÁLTICO 2 Ø 160


E.1/20 cotas en m.m.

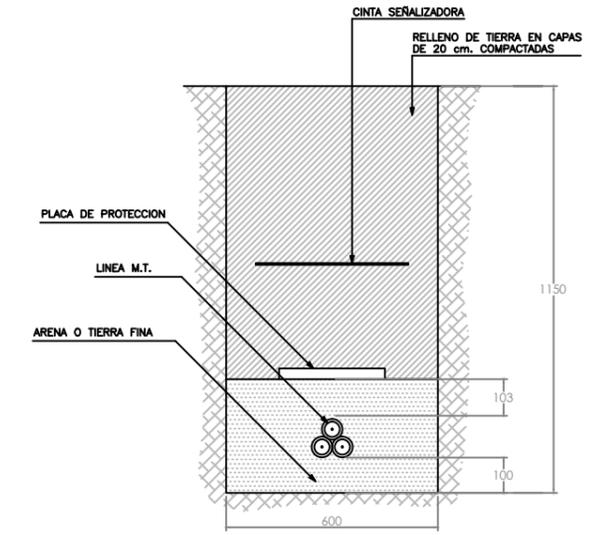


CONDUCCIÓN DE DISTRIBUCIÓN
ENTERRADA DE UNA LÍNEA M.T.

E.1/20 cotas en m.m.

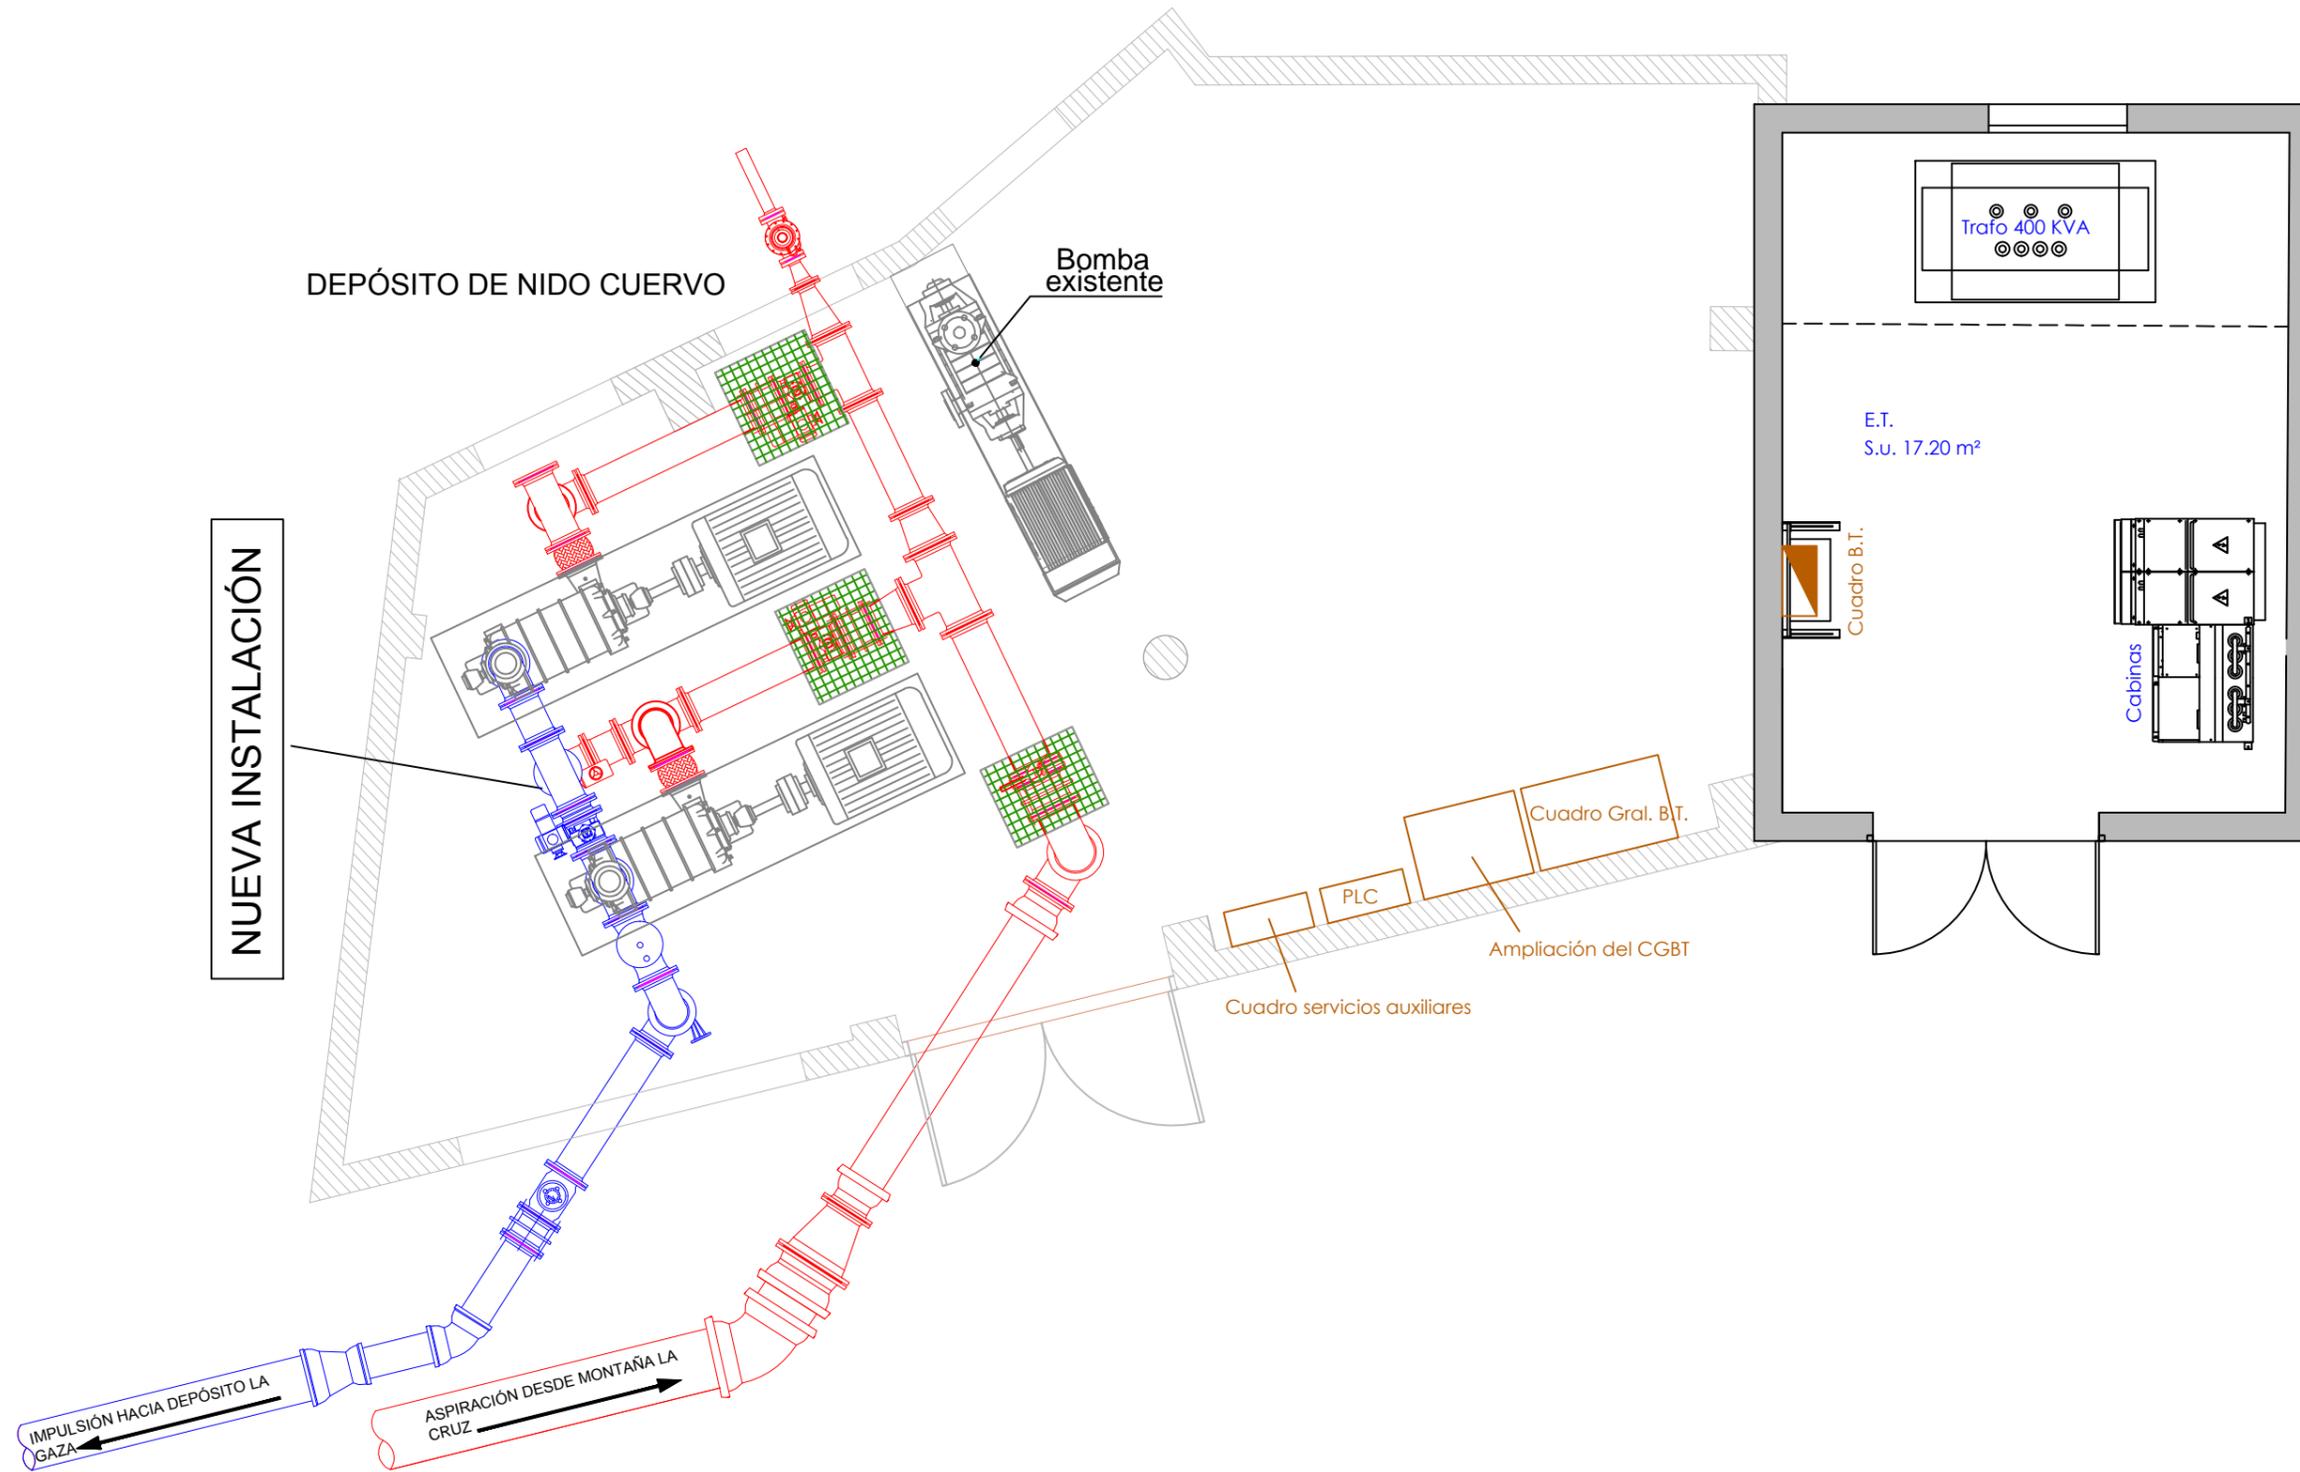



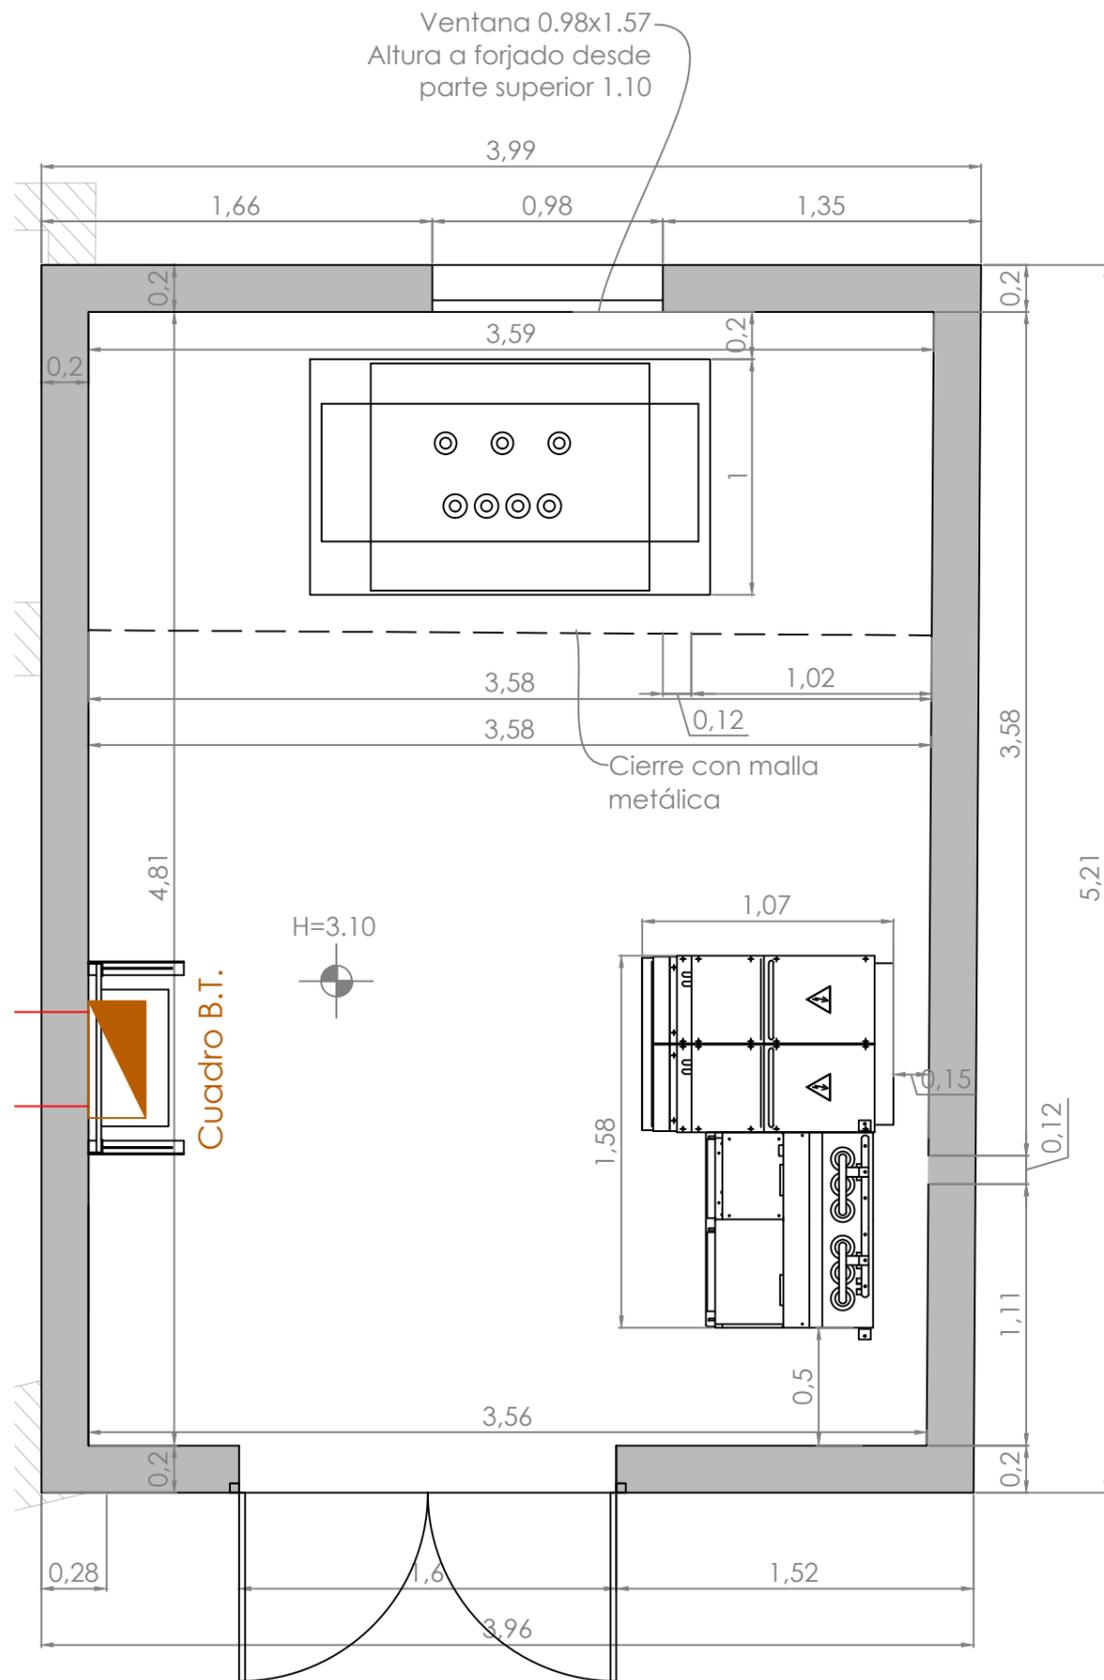


DETALLE PUERTAS

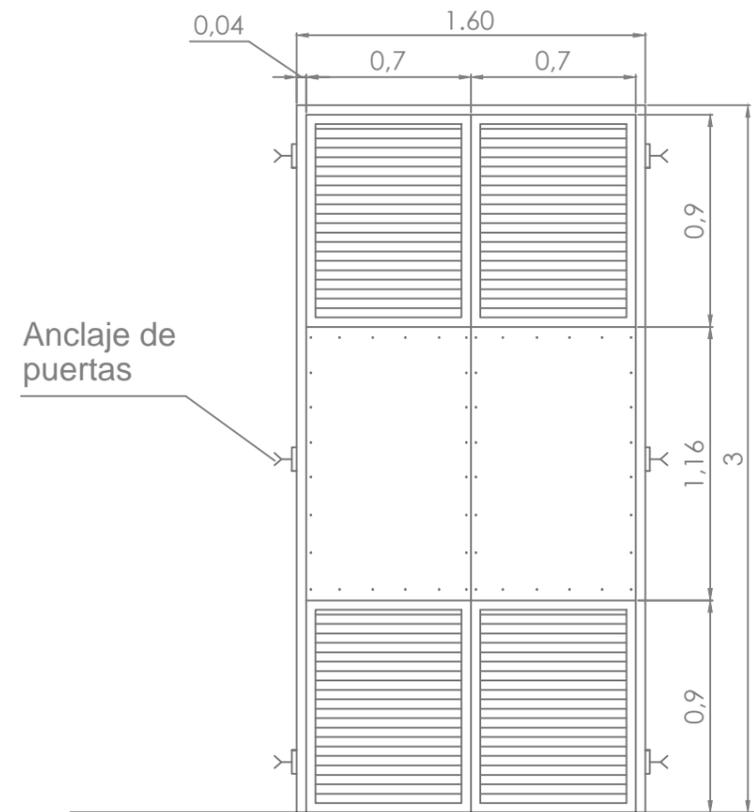


ALZADOS DE CABINAS DE MT

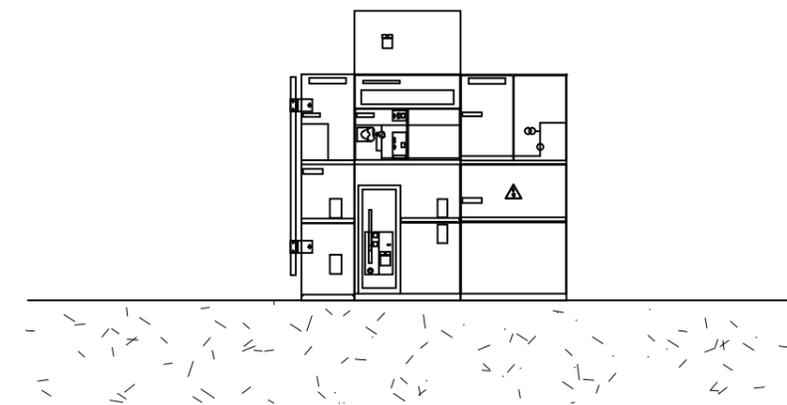


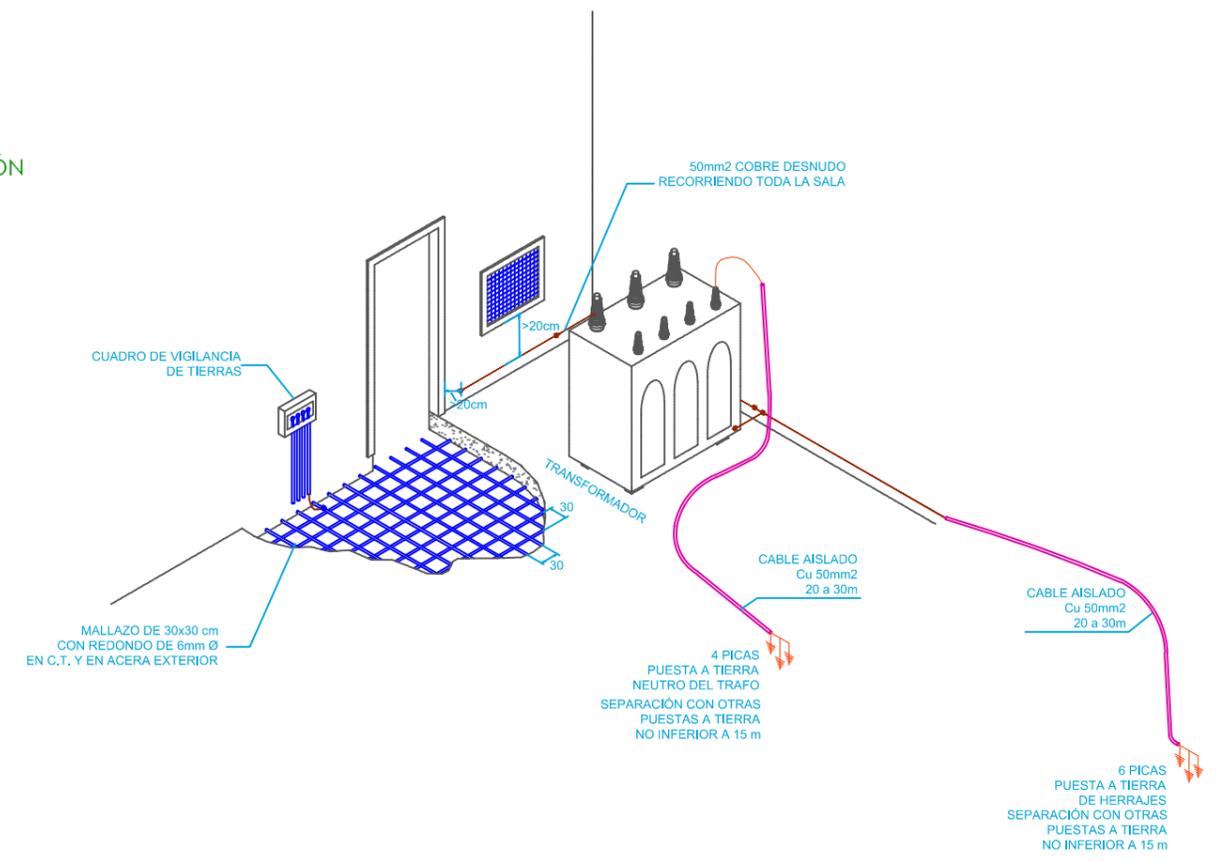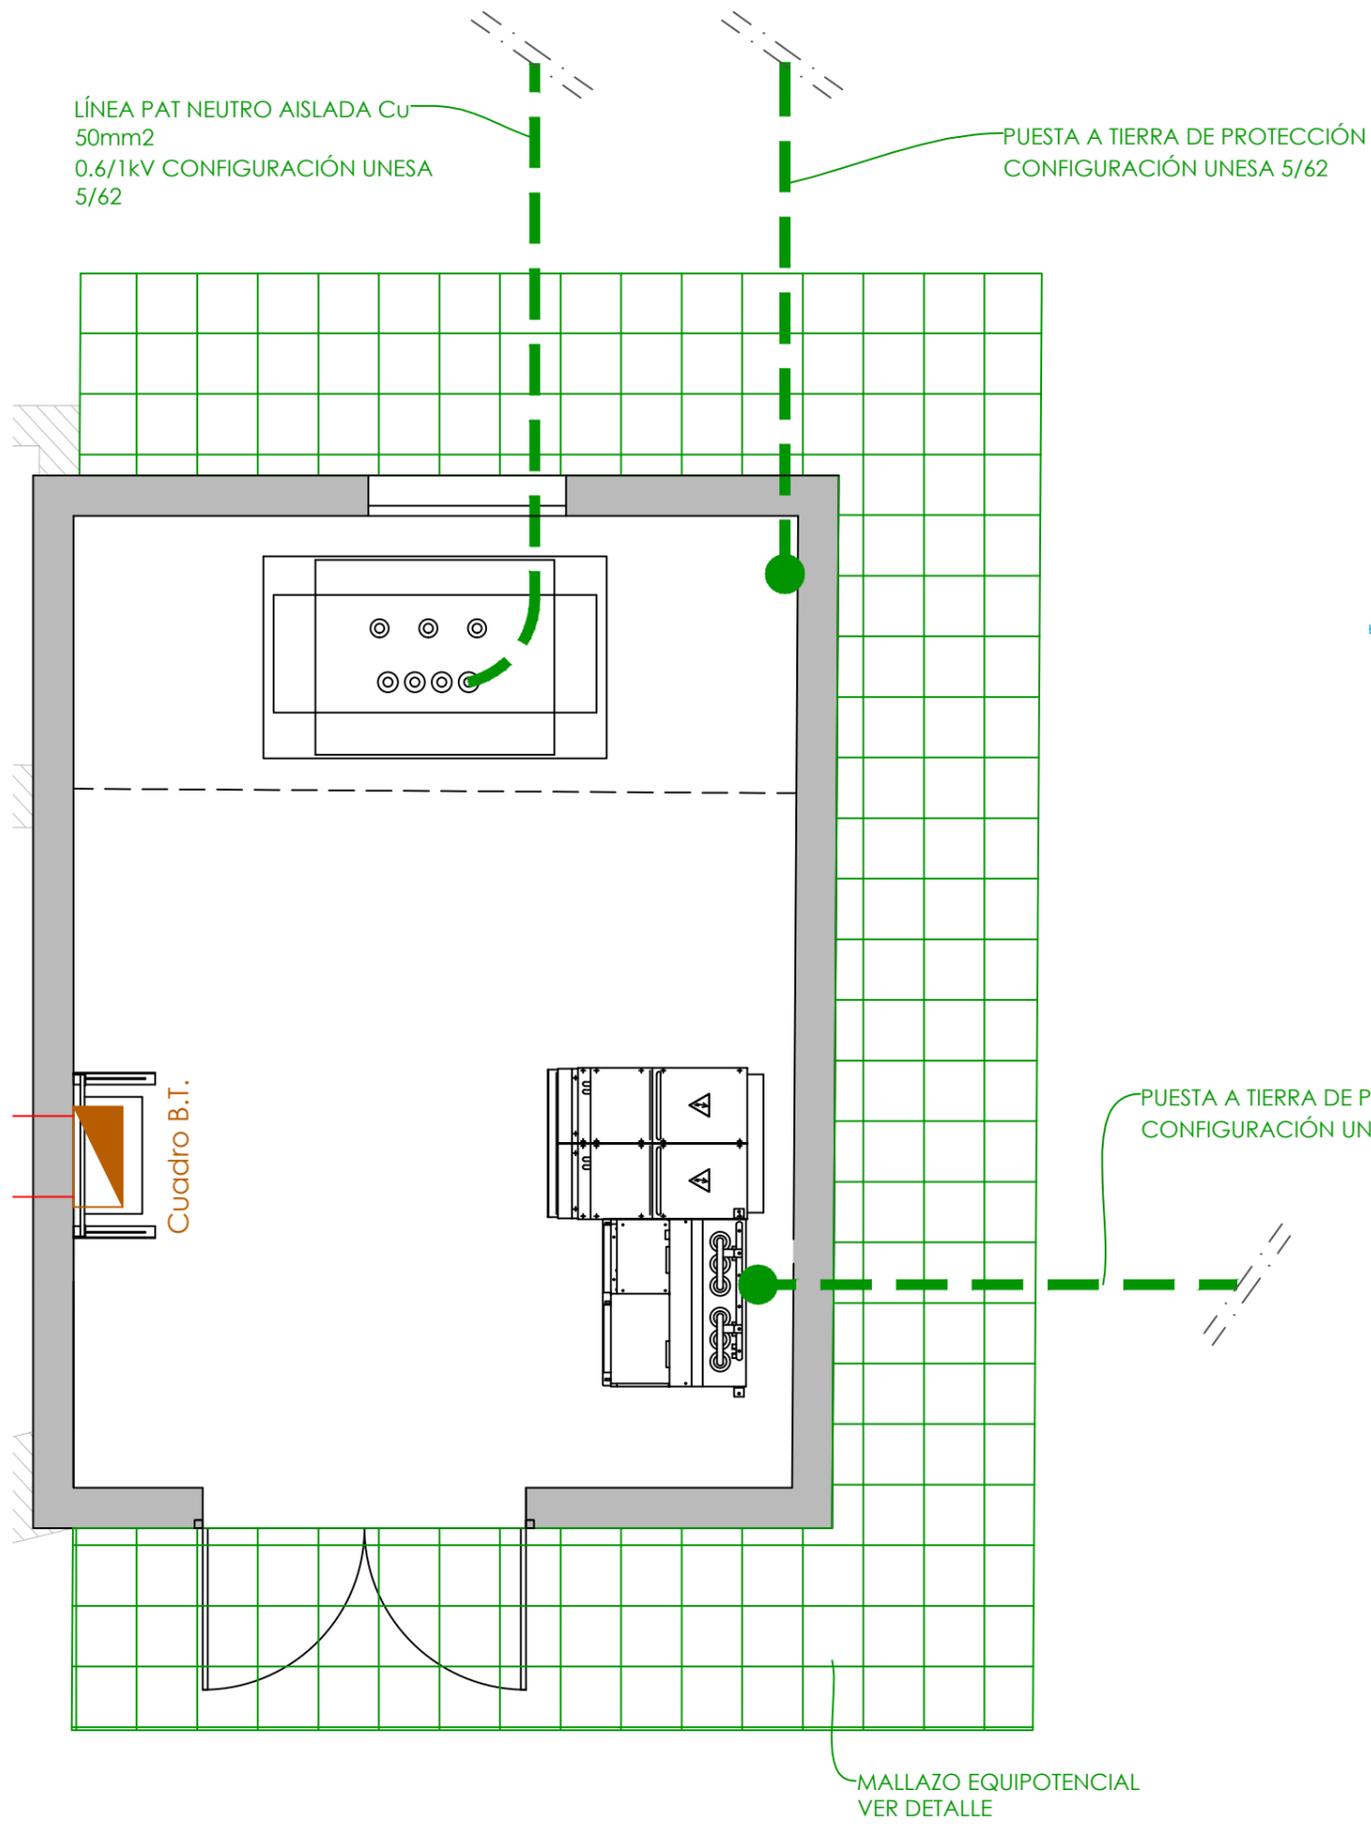

DETALLE MALLAZO A MONTAR BAJO
SOLERA DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
Y ACERA PERIMETRAL

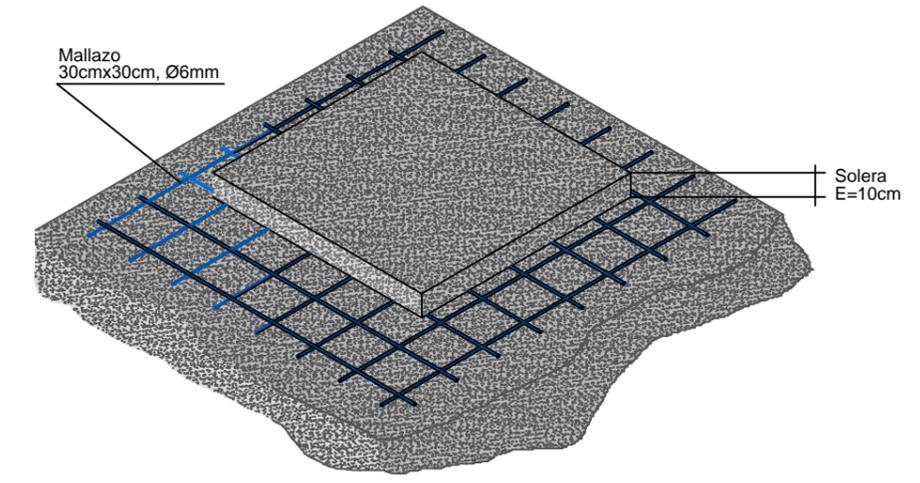


CABINAS ORMAZABAL SF6 , SERIE CGMCOSMOS
CGMCOSMOS-M -P -L

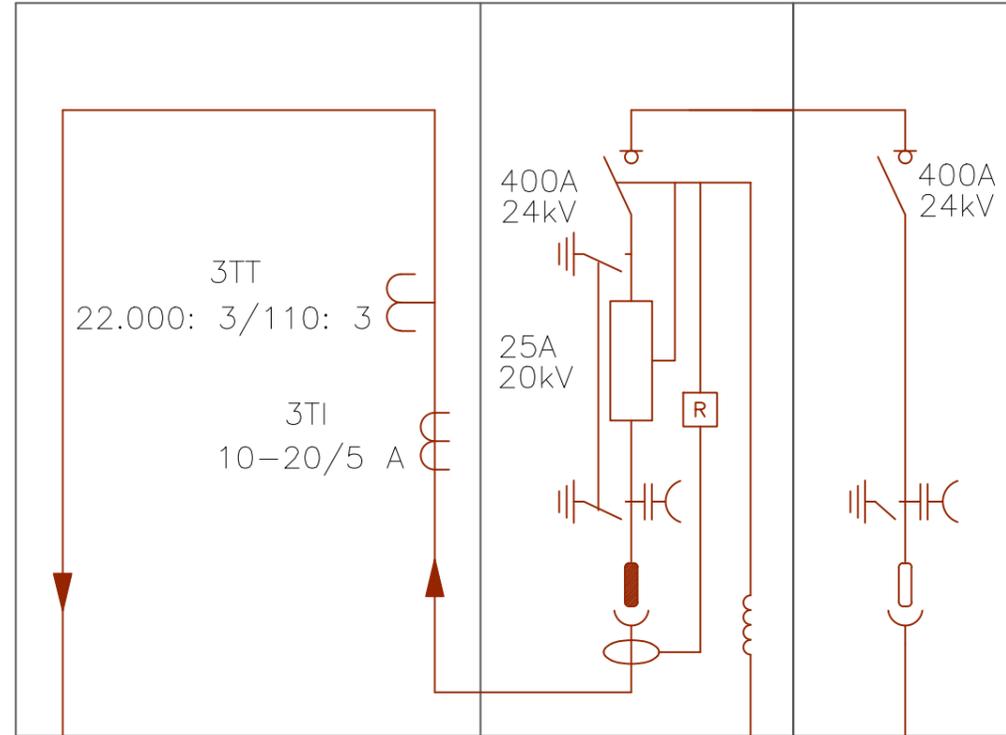


Puente de AT:
3x(1x35mm²)Cu
DHZ1 12/20kV

UNE 21.428-1
400 kVA
+2,5%, +5%, +7,5%, +10%
20.000/420 V Dyn11



Puente de BT:
3x[3x(1x240mm²)]+1x(2x240mm²) Al
XLPE 0.6/1 kV

De C101016 "MARMOLEJO 1"
3x(1x240mm²) Al 12/20 kV

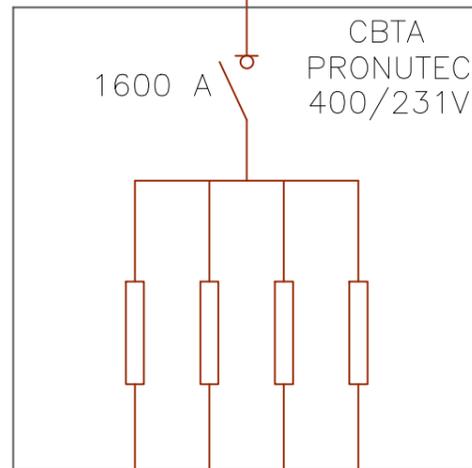

4 salidas BTVC 400A

LEYENDA BT

	CUADRO B.T.
	LUMINARIA DE SUPERFICIE ESTANCA PHILIPS CORELINE WT120C 35,5W
	TOMA DE CORRIENTE ESTANCO
	INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCO
	LUMINARIA DE EMERGENCIA

